



70013061713

国家城市供水水质监测网长沙监测站

CHANGSHA STATION OF WATER QUALITY MONITORING NET OF NATIONAL URBAN WATER SUPPLY

检测报告

TEST REPORT



报告编号: A2021-03-033

样品名称: 出厂水、管网水

委托/送检单位: 衡阳市自来水有限公司

报告日期: 2021年3月23日

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

品编号 202103054

品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
品数量	10L	抽样地点/日期	演武坪水厂/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
样日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
托/检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938


价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位 备注
	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的2.2	≤0	0	CFU/100mL
	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的3.2	≤0	0	CFU/100mL
	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006中的4.2	≤0	0	CFU/100mL
	菌落总数	GB/T 5750.12-2006中的1.1	≤100	0	CFU/mL
	砷	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	0.006	mg/L
	镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0001	mg/L
	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006中的10.1	≤0.05	<0.004	mg/L
	铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L
	汞	GB/T 5750.6-2006中的8.1	≤0.001	<0.00005	mg/L
	硒	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.001	mg/L
	氟化物	CJ/T 141-2018中的5.2.1	≤0.05	<0.005	mg/L
	氟化物	GB/T 5750.5-2006中的3.2	≤1.0	0.16	mg/L
	硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2006中的5.3	≤10	1.14	mg/L
	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤0.06	0.003	mg/L
	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L
	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006中的13.2	≤0.7	<0.005	mg/L
	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006中的13.2	≤0.7	0.020	mg/L
	色度	GB/T 5750.4-2006中的1.1	≤15	<5	度
	浑浊度	GB/T 5750.4-2006中的2.1	≤1	0.20	NTU
	臭和味	GB/T 5750.4-2006中的3.1	无	无	
	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006中的4.1	无	无	
	pH	GB/T 5750.4-2006中的5.1	6.5-8.5	7.45	
	铝	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.2	0.097	mg/L
	铁	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.3	<0.010	mg/L
	锰	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.1	0.004	mg/L
	铜	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.002	mg/L
	锌	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.004	mg/L
	氯化物	GB/T 5750.5-2006中的2.2	≤250	15.53	mg/L
	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006中的1.2	≤250	18.40	mg/L
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006中的8.1	≤1000	304	mg/L
	总硬度(以CaCO3计)	GB/T 5750.4-2006中的7.1	≤450	111.1	mg/L
	耗氧量	GB/T 5750.7-2006中的1.1	≤3	1.16	mg/L
	挥发酚	CJ/T 141-2018中的5.4.1	≤0.002	<0.002	mg/L
	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006中的10.1	≤0.3	<0.050	mg/L
	总α放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L
	总β放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤1	0.12	Bq/L
	余氯	GB/T 5750.11-2006中的1.1	0.3-4	0.50	mg/L
	锑	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0019	mg/L

王云涛

审核: 吴进华

签发日期: 2021.3.23

共21页 第2页

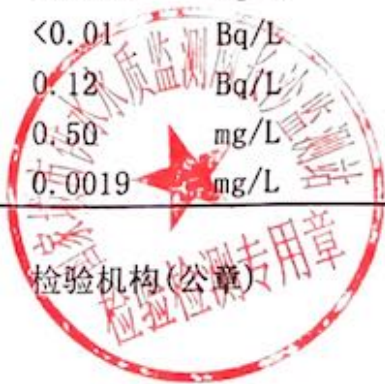

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

编号 202103054

名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
数量	10L	抽样地点/日期	演武坪水厂/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
送/收单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
钡	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.024	mg/L	
铍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
硼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.5	0.02	mg/L	
钼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0008	mg/L	
镍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.02	0.0004	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00006	mg/L	
氯化氰(以CN-计)	GB/T 5750.10-2006中的11.1	≤0.07	<0.01	mg/L	
二溴一氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
一溴二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	<0.002	mg/L	
二氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
三卤甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.08		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
六六六	GB/T 5750.9-2006中的2.2	≤0.005	<0.0004	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.002	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
2,4-滴	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.03	<0.005	mg/L	
滴滴涕	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.001	<0.0004	mg/L	
乙苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告


品编号 202103054

品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
品数量	10L	抽样地点/日期	演武坪水厂/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
样日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
托/ 验单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/ 联系方式	姚子鸾 15886488938
价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
	二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.5	<0.001	mg/L	
	1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	
	1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
	1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0003	mg/L	
	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
	三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.002	mg/L	
	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.04	<0.0003	mg/L	
	甲苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.7	<0.0003	mg/L	
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0002	mg/L	
	苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.01	<0.0002	mg/L	
	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.0003	mg/L	
	苯并(a)芘	CJ/T 141-2018中的6.29	≤0.00001	<0.000001	mg/L	
	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.002	mg/L	
	氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
	微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	
	氨氮(NH3-N)	GB/T 5750.5-2006中的9.3	≤0.5	0.13	mg/L	
	硫化物	GB/T 5750.5-2006中的6.1	≤0.02	<0.02	mg/L	
	钠	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤200	7.75	mg/L	
	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

下空白)

王云海


审核：吴进华
签发日期：2021.3.23
共21页 第4页



国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

品编号 202103055

品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
品数量	10L	抽样地点/日期	江东水厂苏州湾厂区/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
样日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
托/送单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的2.2	≤0	0	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的3.2	≤0	0	CFU/100mL	
大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006中的4.2	≤0	0	CFU/100mL	
菌落总数	GB/T 5750.12-2006中的1.1	≤100	0	CFU/mL	
砷	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	0.005	mg/L	
镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0002	mg/L	
铬(六价)	GB/T 5750.6-2006中的10.1	≤0.05	<0.004	mg/L	
铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
汞	GB/T 5750.6-2006中的8.1	≤0.001	<0.00005	mg/L	
硒	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.001	mg/L	
氰化物	CJ/T 141-2018中的5.2.1	≤0.05	<0.005	mg/L	
氟化物	GB/T 5750.5-2006中的3.2	≤1.0	0.27	mg/L	
硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2006中的5.3	≤10	1.17	mg/L	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤0.06	0.003	mg/L	
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
色度	GB/T 5750.4-2006中的1.1	≤15	<5	度	
浑浊度	GB/T 5750.4-2006中的2.1	≤1	0.17	NTU	
臭和味	GB/T 5750.4-2006中的3.1	无	无		
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006中的4.1	无	无		
pH	GB/T 5750.4-2006中的5.1	6.5-8.5	7.58		
铝	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.2	0.067	mg/L	
铁	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.3	<0.010	mg/L	
锰	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.1	0.002	mg/L	
铜	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤1.0	0.002	mg/L	
锌	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.004	mg/L	
氯化物	GB/T 5750.5-2006中的2.2	≤250	15.23	mg/L	
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006中的1.2	≤250	18.96	mg/L	
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006中的8.1	≤1000	286	mg/L	
总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006中的7.1	≤450	111.3	mg/L	
耗氧量	GB/T 5750.7-2006中的1.1	≤3	1.00	mg/L	
挥发酚	CJ/T 141-2018中的5.4.1	≤0.002	<0.002	mg/L	
阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006中的10.1	≤0.3	<0.050	mg/L	
总α放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
总β放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤1	0.09	Bq/L	
余氯	GB/T 5750.11-2006中的1.1	0.3-4	0.60	mg/L	
锑	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0019	mg/L	
钡	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.024	mg/L	
铍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	

王云涛

审核: 吴进华

签发日期: 2021.3.23

共21页 第5页

检验机构(公章)

国家城市供水水质监测网长沙监测站
检验检测专用章

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

号 202103055

称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
量	10L	抽样地点/日期	江东水厂苏州湾厂区/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
立	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
硼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.5	<0.01	mg/L	
钼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0008	mg/L	
镍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.02	0.0003	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00004	mg/L	
氯化氰(以CN-计)	GB/T 5750.10-2006中的11.1	≤0.07	<0.01	mg/L	
二溴一氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	0.005	mg/L	
一溴二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	0.005	mg/L	
二氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
三卤甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.19		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	0.007	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
六六六	GB/T 5750.9-2006中的2.2	≤0.005	<0.0004	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.002	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
臭氟菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
2,4-滴	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.03	<0.005	mg/L	
滴滴涕	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.001	<0.0004	mg/L	
乙苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.5	<0.001	mg/L	
1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	


三云涛

审核：吴进华

签发日期：2021.3.23

共21页 第6页

检验机构(公章)

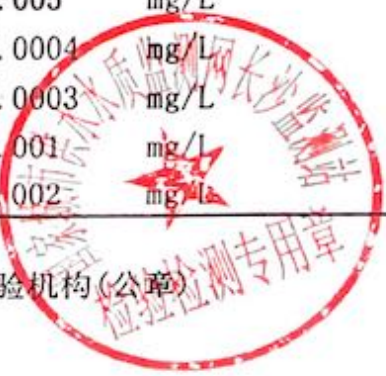

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

品编号 202103055


品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
品数量	10L	抽样地点/日期	江东水厂苏州湾厂区/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
样日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
托/ 检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/ 联系方式	姚子鸾 15886488938
价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
	1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
	1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0003	mg/L	
	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
	三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.002	mg/L	
	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.04	<0.0003	mg/L	
	甲苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.7	<0.0003	mg/L	
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0002	mg/L	
	苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.01	<0.0002	mg/L	
	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.0003	mg/L	
	苯并(a)芘	CJ/T 141-2018中的6.29	≤0.00001	<0.000001	mg/L	
	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.002	mg/L	
	氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
	微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	
	氨氮(NH3-N)	GB/T 5750.5-2006中的9.3	≤0.5	<0.02	mg/L	
	硫化物	GB/T 5750.5-2006中的6.1	≤0.02	<0.02	mg/L	
	钠	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤200	5.38	mg/L	
	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。
(空白)

王云海

审核：吴进华
签发日期：2021.3.23
共21页 第7页

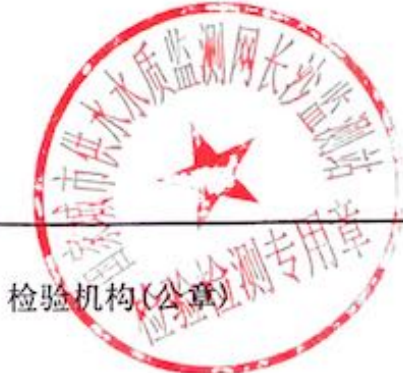

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

号 202103056

东	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
量	10L	抽样地点/日期	城南水厂（新）/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
立	衡阳市自来水有限公司			联系人/	姚子鸾
佳	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006			联系方式	15886488938

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的2.2	≤0	0	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的3.2	≤0	0	CFU/100mL	
大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006中的4.2	≤0	0	CFU/100mL	
菌落总数	GB/T 5750.12-2006中的1.1	≤100	0	CFU/mL	
砷	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	0.007	mg/L	
镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0001	mg/L	
铬(六价)	GB/T 5750.6-2006中的10.1	≤0.05	<0.004	mg/L	
铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
汞	GB/T 5750.6-2006中的8.1	≤0.001	<0.00005	mg/L	
硒	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.001	mg/L	
氟化物	CJ/T 141-2018中的5.2.1	≤0.05	<0.005	mg/L	
氟化物	GB/T 5750.5-2006中的3.2	≤1.0	0.17	mg/L	
硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2006中的5.3	≤10	1.29	mg/L	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤0.06	0.009	mg/L	
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006中的13.2	≤0.7	<0.005	mg/L	
氯酸盐	GB/T 5750.10-2006中的13.2	≤0.7	0.028	mg/L	
色度	GB/T 5750.4-2006中的1.1	≤15	<5	度	
浑浊度	GB/T 5750.4-2006中的2.1	≤1	0.28	NTU	
臭和味	GB/T 5750.4-2006中的3.1	无	无		
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006中的4.1	无	无		
pH	GB/T 5750.4-2006中的5.1	6.5-8.5	7.64		
铝	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.2	0.080	mg/L	
铁	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.3	<0.010	mg/L	
锰	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.1	0.003	mg/L	
铜	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.002	mg/L	
锌	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.004	mg/L	
氯化物	GB/T 5750.5-2006中的2.2	≤250	16.24	mg/L	
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006中的1.2	≤250	78.78	mg/L	
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006中的8.1	≤1000	311	mg/L	
总硬度(以CaCO3计)	GB/T 5750.4-2006中的7.1	≤450	110.1	mg/L	
耗氧量	GB/T 5750.7-2006中的1.1	≤3	1.45	mg/L	
挥发酚	CJ/T 141-2018中的5.4.1	≤0.002	<0.002	mg/L	
阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006中的10.1	≤0.3	<0.050	mg/L	
总α放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
总β放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤1	0.10	Bq/L	
余氯	GB/T 5750.11-2006中的1.1	0.3-4	0.50	mg/L	
锑	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0018	mg/L	

王云涛

审核：吴进华

签发日期：2021.3.23

共21页 第8页

检验机构(公章)




国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

品编号 202103056

品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
品数量	10L	抽样地点/日期	城南水厂（新）/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
样日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
托/ 验单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/ 联系方式	姚子鸾 15886488938
价标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
	钡	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.023	mg/L	
	铍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
	硼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.5	0.01	mg/L	
	钼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0008	mg/L	
	镍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.02	0.0004	mg/L	
	银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
	铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00003	mg/L	
	氯化氰(以CN-计)	GB/T 5750.10-2006中的11.1	≤0.07	<0.01	mg/L	
	二溴一氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	0.011	mg/L	
	一溴二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	0.010	mg/L	
	二氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.05	<0.02	mg/L	
	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
	二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
	三卤甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.44		
	1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
	三氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.1	<0.01	mg/L	
	三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	0.005	mg/L	
	2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
	七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
	马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
	五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
	六六六	GB/T 5750.9-2006中的2.2	≤0.005	<0.0004	mg/L	
	六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
	乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
	对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
	灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
	甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
	百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
	呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.002	mg/L	
	林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
	毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
	草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
	敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
	莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
	溴氟菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
	2,4-滴	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.03	<0.005	mg/L	
	滴滴涕	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.001	<0.0004	mg/L	
	乙苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	

王云涛


审核：吴进华
签发日期：2021.3.23
共21页 第9页

检验机构(公章)


国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

品编号 202103056

品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
品数量	10L	抽样地点/日期	城南水厂（新）/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
单日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
毛/金单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938

介标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
	二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.5	<0.001	mg/L	
	1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	
	1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
	1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0003	mg/L	
	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
	三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.002	mg/L	
	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.04	<0.0003	mg/L	
	甲苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.7	<0.0003	mg/L	
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0002	mg/L	
	苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.01	<0.0002	mg/L	
	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.0003	mg/L	
	苯并(a)芘	CJ/T 141-2018中的6.29	≤0.00001	<0.000001	mg/L	
	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.002	mg/L	
	氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
	微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	
	氨氮(NH3-N)	GB/T 5750.5-2006中的9.3	≤0.5	<0.02	mg/L	
	硫化物	GB/T 5750.5-2006中的6.1	≤0.02	<0.02	mg/L	
	钠	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤200	35.57	mg/L	
	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	

据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。
以下空白)

表：王云海

发：[Signature]

审核：吴进华

签发日期：2021.3.23

共21页 第10页



检验机构(公章)

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

品编号 202103057

品名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
品数量	110L	抽样地点/日期	城北水厂/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
采样日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
委托单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938

标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

号	检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的2.2	≤0	0	CFU/100mL	
	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的3.2	≤0	0	CFU/100mL	
	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006中的4.2	≤0	0	CFU/100mL	
	菌落总数	GB/T 5750.12-2006中的1.1	≤100	0	CFU/mL	
	砷	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	0.006	mg/L	
	镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0002	mg/L	
	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006中的10.1	≤0.05	<0.004	mg/L	
	铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
	汞	GB/T 5750.6-2006中的8.1	≤0.001	<0.00005	mg/L	
	硒	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.001	mg/L	
	氰化物	CJ/T 141-2018中的5.2.1	≤0.05	<0.005	mg/L	
	氟化物	GB/T 5750.5-2006中的3.2	≤1.0	0.23	mg/L	
	硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2006中的5.3	≤10	1.14	mg/L	
	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤0.06	0.007	mg/L	
	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
	色度	GB/T 5750.4-2006中的1.1	≤15	<5	度	
	浑浊度	GB/T 5750.4-2006中的2.1	≤1	0.22	NTU	
	臭和味	GB/T 5750.4-2006中的3.1	无	无		
	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006中的4.1	无	无		
	pH	GB/T 5750.4-2006中的5.1	6.5-8.5	7.61		
	铝	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.2	0.094	mg/L	
	铁	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.3	<0.010	mg/L	
	锰	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.1	0.003	mg/L	
	铜	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.002	mg/L	
	锌	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤1.0	<0.004	mg/L	
	氯化物	GB/T 5750.5-2006中的2.2	≤250	13.40	mg/L	
	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006中的1.2	≤250	18.79	mg/L	
	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006中的8.1	≤1000	313	mg/L	
	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006中的7.1	≤450	110.5	mg/L	
	耗氧量	GB/T 5750.7-2006中的1.1	≤3	1.11	mg/L	
	挥发酚	CJ/T 141-2018中的5.4.1	≤0.002	<0.002	mg/L	
	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006中的10.1	≤0.3	<0.050	mg/L	
	总α放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
	总β放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤1	0.12	Bq/L	
	余氯	GB/T 5750.11-2006中的1.1	0.3-4	0.50	mg/L	
	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2006中的5.1	<1	0	个/10L	
	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2006中的5.1	<1	0	个/10L	
	锑	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0020	mg/L	

表：王云海


发：王云海

审核：吴进华

签发日期：2021.3.25

共21页 第11页

检验机构(公章)

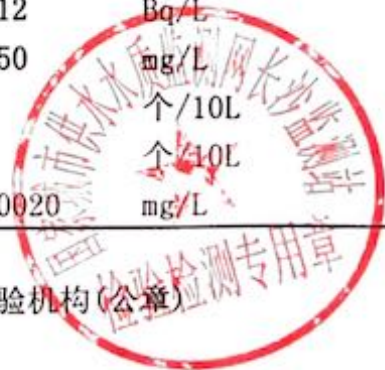

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

编号 202103057

名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
数量	110L	抽样地点/日期	城北水厂/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
/	衡阳市自来水有限公司			联系人/	姚子鸾
单位				联系方式	15886488938

标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
钡	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.024	mg/L	
铍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
硼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.5	0.01	mg/L	
钼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0008	mg/L	
镍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.02	0.0004	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00005	mg/L	
氯化氰(以CN ⁻ 计)	GB/T 5750.10-2006中的11.1	≤0.07	<0.01	mg/L	
二溴一氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	0.009	mg/L	
一溴二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	0.010	mg/L	
二氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
三卤甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.38		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
六六六	GB/T 5750.9-2006中的2.2	≤0.005	<0.0004	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.002	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
2,4-滴	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.03	<0.005	mg/L	
滴滴涕	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.001	<0.0004	mg/L	
乙苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	

王云涛

审核: 吴进华

签发日期: 2021.3.23

共21页 第12页

检验机构(公章)



国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告


编号 202103057

名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
数量	110L	抽样地点/日期	城北水厂/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
/单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				


检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.5	<0.001	mg/L	
1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0003	mg/L	
1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.04	<0.0003	mg/L	
甲苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.7	<0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0002	mg/L	
苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.01	<0.0002	mg/L	
苯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.0003	mg/L	
苯并(a)芘	CJ/T 141-2018中的6.29	≤0.00001	<0.000001	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	
氨氮(NH3-N)	GB/T 5750.5-2006中的9.3	≤0.5	<0.02	mg/L	
硫化物	GB/T 5750.5-2006中的6.1	≤0.02	<0.02	mg/L	
钠	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤200	5.33	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

下空白)

：王云涛
： 

审核：吴进华
签发日期：2021.3.23
共21页 第13页

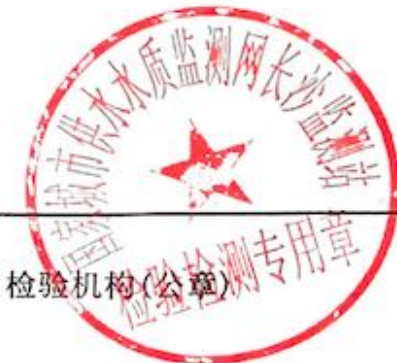

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

编号	202103058	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
名称	出厂水	抽样地点/日期	江东水厂/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
数量	10L	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
日期	2021-3-3			联系人/	姚子鸾
				联系方式	15886488938
单位	衡阳市自来水有限公司				
标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的2.2	≤ 0	0	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006中的3.2	≤ 0	0	CFU/100mL	
大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006中的4.2	≤ 0	0	CFU/100mL	
菌落总数	GB/T 5750.12-2006中的1.1	≤ 100	0	CFU/mL	
砷	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.01	0.009	mg/L	
镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.005	0.0002	mg/L	
铬(六价)	GB/T 5750.6-2006中的10.1	≤ 0.05	<0.004	mg/L	
铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.01	<0.000	mg/L	
汞	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.001	<0.00005	mg/L	
硒	GB/T 5750.6-2006中的8.1	≤ 0.01	<0.001	mg/L	
氰化物	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.05	<0.005	mg/L	
氟化物	CJ/T 141-2018中的5.2.1	≤ 0.05	0.23	mg/L	
硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2006中的3.2	≤ 1.0	1.23	mg/L	
三氯甲烷	GB/T 5750.5-2006中的5.3	≤ 10	0.009	mg/L	
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤ 0.06	<0.0001	mg/L	
色度	GB/T 5750.8-2006中的1.2	≤ 0.002	<5	度	
浑浊度	GB/T 5750.4-2006中的1.1	≤ 15	0.57	NTU	
臭和味	GB/T 5750.4-2006中的2.1	≤ 1	无		
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006中的3.1	无	无		
pH	GB/T 5750.4-2006中的4.1	无	7.66		
铝	GB/T 5750.4-2006中的5.1	6.5-8.5	0.095	mg/L	
铁	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.2	0.013	mg/L	
锰	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.3	0.005	mg/L	
铜	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.1	<0.002	mg/L	
锌	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 1.0	0.016	mg/L	
氯化物	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 1.0	0.016	mg/L	
硫酸盐	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 1.0	12.67	mg/L	
溶解性总固体	GB/T 5750.5-2006中的2.2	≤ 250	20.03	mg/L	
总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.5-2006中的1.2	≤ 250	308	mg/L	
耗氧量	GB/T 5750.4-2006中的8.1	≤ 1000	109.7	mg/L	
挥发酚	GB/T 5750.4-2006中的7.1	≤ 450	1.43	mg/L	
阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.7-2006中的1.1	≤ 3	<0.002	mg/L	
总α放射性	CJ/T 141-2018中的5.4.1	≤ 0.002	<0.050	mg/L	
总β放射性	GB/T 5750.4-2006中的10.1	≤ 0.3	<0.01	Bq/L	
余氯	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤ 0.5	0.14	Bq/L	
	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤ 1	0.60	mg/L	
	GB/T 5750.11-2006中的1.1	0.3-4	0.0013	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.005	0.024	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.7	<0.0005	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.002			

审核: 袁进华

签发日期: 2021.3.23

共21页 第14页

检验机构(公章)

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

编号 202103058

名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
数量	10L	抽样地点/日期	江东水厂/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
送检单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
硼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.5	<0.01	mg/L	
钼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0011	mg/L	
镍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.02	0.0004	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00004	mg/L	
氯化氰(以CN-计)	GB/T 5750.10-2006中的11.1	≤0.07	<0.01	mg/L	
二溴一氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	0.014	mg/L	
一溴二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	0.015	mg/L	
二氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
三卤甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.55		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CJ/T 141-2018中的9.8.1	≤0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
六六六	GB/T 5750.9-2006中的2.2	≤0.005	<0.0004	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.002	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
2,4-滴	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.03	<0.005	mg/L	
滴滴涕	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.001	<0.0004	mg/L	
乙苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.5	<0.001	mg/L	
1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	

表：王云涛
发：[Signature]

审核：吴进华
签发日期：2021.3.23
共21页 第15页

检验机构(公章)
检验检测专用章

国家城市供水水质监测网长沙监测站检测报告

编号 202103058


名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
数量	10L	抽样地点/日期	江东水厂/2021-3-3	抽样人	姚子鸾
日期	2021-3-3	检测日期	2021-3-3~2021-3-20	任务性质	委托检测
/单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0003	mg/L	
1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.04	<0.0003	mg/L	
甲苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.7	<0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0002	mg/L	
苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.01	<0.0002	mg/L	
苯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.0003	mg/L	
苯并(a)芘	CJ/T 141-2018中的6.29	≤0.00001	<0.000001	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	
氨氮(NH3-N)	GB/T 5750.5-2006中的9.3	≤0.5	0.04	mg/L	
硫化物	GB/T 5750.5-2006中的6.1	≤0.02	<0.02	mg/L	
钠	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤200	6.44	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。
下空白)

王云涛
[Signature]

审核：吴进华
签发日期：2021.3.23
共21页 第16页

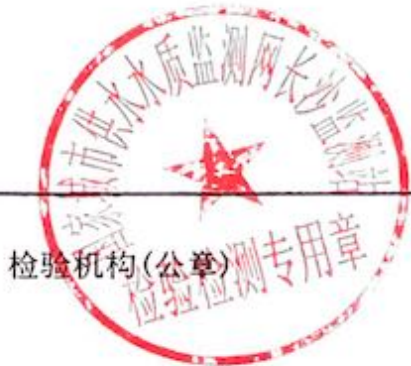



1713

国家城市供水水质监测网长沙监测站
CHANGSHA STATION OF WATER QUALITY MONITORING NET OF NATIONAL URBAN WATER SUPPLY

检测报告

TEST REPORT



报告编号: 2021-08-050

样品名称: 出厂水、管网水

委托/送检单位: 衡阳市自来水有限公司

报告日期: 2021年8月26日

检测报告

编号 202108093

名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
数量	10L	抽样地点/日期	江东水厂出厂水/2021-08-17	抽样人	廖隆娅
日期	2021-08-17	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
托/单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0001	mg/L	
铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
总α放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
总β放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤1	0.08	Bq/L	
贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2006中的5.1	<1	0	个/10L	
隐孢子虫	GB/T 5750.12-2006中的5.1	<1	0	个/10L	
钡	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.021	mg/L	
铍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
钼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0006	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00004	mg/L	
一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	<0.002	mg/L	
二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
三卤甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.23		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.001	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	

王云海
戴伟

审核: 吴进华
签发日期: 2021-08-26

检验机构: 衡阳市自来水有限公司
检验检测专用章

共16页 第1页

检测报告

号 202108093

称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
量	10L	抽样地点/日期	江东水厂出厂水/2021-08-17	抽样人	廖隆娅
期	2021-08-17	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
2, 4-滴	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.002	mg/L	
1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
1, 2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0003	mg/L	
1, 4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
三氯苯（总量）	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.04	<0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0002	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	

生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

(白)

云涛
107

审核 吴进华

签发日期：2021-08-26



编号: ZNKJ/JS/A-115-2021

检测报告

号	202108091	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
称	出厂水	抽样地点/日期	城南水厂出厂水/2021-08-17	抽样人	廖隆姬
量	10L	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
期	2021-08-17			联系人/	姚子鸾
				联系方式	15886488938
位	衡阳市自来水有限公司				
准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.005	<0.0001	mg/L	
铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.01	<0.0003	mg/L	
总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤ 0.5	<0.01	Bq/L	
总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤ 1	0.05	Bq/L	
钡	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.7	0.025	mg/L	
铍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.002	<0.0005	mg/L	
钼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.07	0.0006	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.05	<0.0001	mg/L	
铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.0001	0.00004	mg/L	
一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.1	<0.001	mg/L	
二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.06	0.003	mg/L	
二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤ 0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤ 0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤ 0.02	<0.002	mg/L	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 1	0.26	mg/L	
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤ 2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤ 0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤ 0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤ 0.2	<0.003	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.1	<0.002	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤ 0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤ 0.009	<0.005	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤ 0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤ 0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤ 0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤ 0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤ 0.007	<0.001	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤ 0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤ 0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤ 0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤ 0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤ 0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤ 0.02	<0.005	mg/L	
2,4-滴	GB/T 23214-2008	≤ 0.03	<0.002	mg/L	
1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤ 0.03	<0.002	mg/L	

审核: 吴进华

签发日期: 2021-08-26

检验机构: 衡阳市自来水有限公司
检验检测专用章

检测报告

202108094	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体	
出厂水	抽样地点/日期	城南水厂出厂水/2021-08-17	抽样人	廖隆娅	
10L	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测	
2021-08-17			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938	
衡阳市自来水有限公司					
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006					
检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位 备注	
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤ 0.05	< 0.010	mg/L	
1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 1	< 0.0003	mg/L	
1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.3	< 0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.07	< 0.001	mg/L	
三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.02	< 0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.0006	< 0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤ 0.0005	< 0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤ 0.04	< 0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.008	< 0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.0004	< 0.0002	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.005	< 0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.3	< 0.0003	mg/L	
微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.001	< 0.0005	mg/L	
CJ/T 141-2018中的6.23					
生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价: 该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。					



审核: 吴进华
签发日期: 2021-08-26

检测报告

号 202108095

名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
量	10L	抽样地点/日期	演武坪水厂出厂水/2021-08-17	抽样人	廖隆姬
期	2021-08-17	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	<0.0001	mg/L	
铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
总α放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
总β放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤1	0.06	Bq/L	
钡	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.026	mg/L	
铍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
钼	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0007	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00003	mg/L	
一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	<0.002	mg/L	
二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
三卤甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.12		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.001	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
2,4-滴	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.002	mg/L	
1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	

王云海
审核: 吴进华
签发日期: 2021-08-26



检测报告

编号	202108095	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
名称	出厂水	抽样地点/日期	演武坪水厂出厂水/2021-08-17	抽样人	廖隆娅
数量	10L	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
日期	2021-08-17			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
委托单位	衡阳市自来水有限公司				

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0003	mg/L	
1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.04	<0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0002	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	

生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价: 该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

空白)

王云海
或

审核: 吴进华
签发日期: 2021-08-26



检测报告

编号 202108096

名称	出厂水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
数量	10L	抽样地点/日期	城北水厂出厂水/2021-08-17	抽样人	廖隆姬
日期	2021-08-17	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
委托单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	0.0001	mg/L	
铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
总α放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤0.5	0.01	Bq/L	
总β放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤1	0.06	Bq/L	
铜	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.025	mg/L	
砷	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
铝	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0007	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00004	mg/L	
一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	<0.002	mg/L	
二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.22		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
吡啶丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.001	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.005	mg/L	
2,4-滴	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.002	mg/L	
1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	

王云涛

戴伟

审核: 吴进华

签发日期: 2021-08-26

检验机构(公章)

检验检测专用章

检测报告

编号: ZNKJ/JS/A-115-2021

202108096	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
出厂水	抽样地点/日期	城北水厂出厂水/2021-08-17	抽样人	廖隆姬
10L	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
2021-08-17			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938

衡阳市自来水有限公司

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤ 0.05	< 0.010	mg/L	
1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 1	< 0.0003	mg/L	
1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.3	< 0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.07	< 0.001	mg/L	
三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.02	< 0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤ 0.0006	< 0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤ 0.0005	< 0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.04	< 0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.008	< 0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.0004	< 0.0002	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.005	< 0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.3	< 0.0003	mg/L	
微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤ 0.001	< 0.0005	mg/L	

(生活饮用水卫生标准) GB 5749-2006评价: 该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

(空白)



王云海

审核: 吕洪华

检测报告

编号: ZNKJ/JS/A-115-2021

202108097	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
管网水	抽样地点/日期	一六九医院/2021-08-17	抽样人	廖隆姬
10L	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
2021-08-17			联系人/	姚子鸾
衡阳市自来水有限公司			联系方式	15886488938
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.005	0.0001	mg/L	
铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.01	<0.0003	mg/L	
总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤ 0.5	<0.01	Bq/L	
总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤ 1	0.07	Bq/L	
铜	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.7	0.022	mg/L	
铁	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.002	<0.0005	mg/L	
锰	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.07	0.0007	mg/L	
铝	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.05	<0.0001	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.0001	0.00003	mg/L	
铊	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.0001	0.00003	mg/L	
一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.1	<0.001	mg/L	
二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.06	<0.002	mg/L	
二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤ 0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤ 0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤ 0.02	<0.002	mg/L	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 1	0.20		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤ 2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤ 0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤ 0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤ 0.2	<0.003	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.1	<0.002	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤ 0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤ 0.009	<0.005	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤ 0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤ 0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤ 0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤ 0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤ 0.007	<0.001	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤ 0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤ 0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤ 0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤ 0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤ 0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤ 0.02	<0.005	mg/L	
2,4-滴	GB/T 23214-2008	≤ 0.03	<0.002	mg/L	
1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤ 0.03	<0.002	mg/L	

审核: 吴进华

签发日期: 2021-08-26



检测报告

202108097	管网水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
10L	抽样地点/日期	一六九医院/2021-08-17	抽样人	廖隆姬	
2021-08-17	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测	
衡阳市自来水有限公司	联系人/联系方式	姚子鸾	15886488938		
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006					

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0003	mg/L	
1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
三氯苯（总量）	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.04	<0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0002	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价：该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

白)



检测报告

编号: ZNKJ/JS/A-115-2021

202108098	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
管网水	抽样地点/日期	雁峰区政府/2021-08-17	抽样人	廖隆娅
10L	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
2021-08-17			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
衡阳市自来水有限公司				
	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006			

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	<0.0001	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤1	0.07	Bq/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.023	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0007	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00003	mg/L	
一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	<0.002	mg/L	
二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.13		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.001	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	GB/T 23214-2008	≤0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 23214-2008	≤0.02	<0.002	mg/L	
2,4-滴	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
1,1-二氯乙烯	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.002	mg/L	
	CSSY-SJ-WI-2019-112				

审核: 吴进华
签发日期: 2021-08-26



检测报告

202108098	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
管网水	抽样地点/日期	雁峰区政府/2021-08-17	抽样人	廖隆姪
10L	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
2021-08-17	衡阳市自来水有限公司		联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.05	<0.010	mg/L	
1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤1	<0.0003	mg/L	
1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.07	<0.001	mg/L	
三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.02	<0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤0.0006	<0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤0.0005	<0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.04	<0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.008	<0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.0004	<0.0002	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.005	<0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤0.3	<0.0003	mg/L	
微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤0.001	<0.0005	mg/L	

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价: 该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

(空白)




检测报告

编号: ZNKJ/JS/A-115-2021

202108099	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
管网水	抽样地点/日期	蒸湘区政府/2021-08-17	抽样人	廖隆姬
10L	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
2021-08-17			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
衡阳市自来水有限公司	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006			

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
总α放射性	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.005	<0.0001	mg/L	
总β放射性	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.01	<0.0003	mg/L	
	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤0.5	<0.01	Bq/L	
	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤1	0.06	Bq/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.7	0.031	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.002	<0.0005	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.07	0.0008	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.05	<0.0001	mg/L	
	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤0.0001	0.00007	mg/L	
一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.001	mg/L	
二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.06	<0.002	mg/L	
二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤1	0.10		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.2	<0.003	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤0.1	<0.002	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤0.009	<0.005	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤0.007	<0.001	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	GB/T 23214-2008	≤0.05	<0.05	mg/L	
敌敌畏	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤0.7	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤0.001	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 23214-2008	≤0.002	<0.0005	mg/L	
2,4-滴	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤0.02	<0.002	mg/L	
1,1-二氯乙烯	GB/T 23214-2008	≤0.03	<0.002	mg/L	
	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤0.03	<0.002	mg/L	

审核: 吴进华
2021-08-26

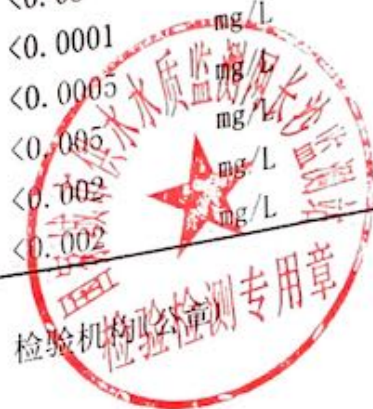

检测报告

编号: ZNKJ/JS/A-115-2021

202108099	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
管网水	抽样地点/日期	蒸湘区政府/2021-08-17	抽样人	廖隆姬
10L	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
2021-08-17			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
衡阳市自来水有限公司	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006			

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤ 0.05	< 0.010	mg/L	
1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 1	< 0.0003	mg/L	
1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.3	< 0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.07	< 0.001	mg/L	
三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.02	< 0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤ 0.0006	< 0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤ 0.0005	< 0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.04	< 0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.008	< 0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.0004	< 0.0002	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.005	< 0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.3	< 0.0003	mg/L	
黄囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤ 0.001	< 0.0005	mg/L	

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006评价: 该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。



审核: 吴进华
日期: 2021-08-26

王云海

检测报告

202108100

管网水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
10L	抽样地点/日期	向阳机械厂/2021-08-17	抽样人	廖隆姬
2021-08-17	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
镉	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.005	0.0001	mg/L	
铅	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.01	<0.0003	mg/L	
总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006中的1.1	≤ 0.5	0.01	Bq/L	
总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006中的2.1	≤ 1	0.06	Bq/L	
钡	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.7	0.025	mg/L	
铍	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.002	<0.0005	mg/L	
铜	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.07	0.0008	mg/L	
银	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.05	<0.0001	mg/L	
砷	GB/T 5750.6-2006中的1.5	≤ 0.0001	0.00004	mg/L	
一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.1	<0.001	mg/L	
二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.06	<0.002	mg/L	
二氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤ 0.05	<0.02	mg/L	
1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的2.1	≤ 0.03	<0.002	mg/L	
二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006中的5.1	≤ 0.02	<0.002	mg/L	
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 1	0.18		
1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006中的3.1	≤ 2	<0.0002	mg/L	
三氯乙酸	CSSY-SJ-WI-2018-011	≤ 0.1	<0.01	mg/L	
三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006中的8.1	≤ 0.01	<0.002	mg/L	
2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤ 0.2	<0.003	mg/L	
三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.1	<0.002	mg/L	
七氯	GB/T 5750.9-2006中的19.1	≤ 0.0004	<0.0001	mg/L	
马拉硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.25	<0.001	mg/L	
五氯酚	CJ/T 141-2018中的6.25	≤ 0.009	<0.005	mg/L	
六氯苯	GB/T 5750.8-2006中的24.1	≤ 0.001	<0.0001	mg/L	
乐果	GB/T 23214-2008	≤ 0.08	<0.002	mg/L	
对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.003	<0.001	mg/L	
灭草松	CJ/T 141-2018中的7.1.1	≤ 0.3	<0.003	mg/L	
甲基对硫磷	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.02	<0.0005	mg/L	
百菌清	GB/T 5750.9-2006中的9.1	≤ 0.01	<0.005	mg/L	
呋喃丹	GB/T 23214-2008	≤ 0.007	<0.001	mg/L	
林丹	GB/T 5750.9-2006中的1.2	≤ 0.002	<0.0001	mg/L	
毒死蜱	GB/T 23214-2008	≤ 0.03	<0.0005	mg/L	
草甘膦	CJ/T 141-2018中的7.14.1	≤ 0.7	<0.05	mg/L	
敌敌畏	GB/T 23214-2008	≤ 0.001	<0.0001	mg/L	
莠去津	GB/T 23214-2008	≤ 0.002	<0.0005	mg/L	
溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006中的11.1	≤ 0.02	<0.005	mg/L	
2,4-滴	GB/T 23214-2008	≤ 0.03	<0.002	mg/L	
1,1-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤ 0.03	<0.002	mg/L	

审核: 吴进华

签发日期: 2021-08-26

检测机构公章

检验检测专用章

检测报告

编号 202108100

样品名称	管网水	样品类型	生活饮用水	样品状态	无色透明液体
规格	10L	抽样地点/日期	向阳机械厂/2021-08-17	抽样人	廖隆姬
生产日期	2021-08-17	检测日期	2021-08-17~2021-08-24	任务性质	委托检测
委托单位	衡阳市自来水有限公司			联系人/联系方式	姚子鸾 15886488938
执行标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				

检测项目	检测方法	标准限值	检测结果	单位	备注
1,2-二氯乙烯	CSSY-SJ-WI-2019-112	≤ 0.05	< 0.010	mg/L	
1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 1	< 0.0003	mg/L	
1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.3	< 0.0003	mg/L	
三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.07	< 0.001	mg/L	
三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.02	< 0.002	mg/L	
六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006中的44.1	≤ 0.0006	< 0.0001	mg/L	
丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006中的10.1	≤ 0.0005	< 0.0003	mg/L	
四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的1.1	≤ 0.04	< 0.0003	mg/L	
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	CSSY-SJ-WI-2018-107	≤ 0.008	< 0.0005	mg/L	
环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.0004	< 0.0002	mg/L	
氯乙烯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.005	< 0.002	mg/L	
氯苯	GB/T 5750.8-2006中的附录A	≤ 0.3	< 0.0003	mg/L	
微囊藻毒素-LR	CJ/T 141-2018中的6.23	≤ 0.001	< 0.0005	mg/L	

(生活饮用水卫生标准) GB 5749-2006评价: 该水样所检项目检测结果均符合标准规定要求。

(空白)

王云海
郭伟审核: 吴进华
签发日期: 2021-08-26